

一般競争入札公告

令和4年6月10日

次のとおり総合評価入札を実施する。

宮崎県済生会日向病院
院長 林 克裕

記

1. 契約者

社会福祉法人恩賜財団 宮崎県済生会日向病院 院長 林 克裕

2. 入札に付する事項

(1) 入札対象契約

宮崎県済生会日向病院 非常用発電設備修繕 一式

(2) 入札対象契約の仕様

別紙「仕様書」の通り

(3) 業務・商品提供場所

〒889-0692

宮崎県東臼杵郡門川町南町4丁目128番地

社会福祉法人^{恩賜}_{財団} 済生会日向病院 内

(4) 開始期限

令和4年6月

(5) その他

落札については入札後、院内で協議し通達する。

3. 入札に参加する者に必要な資格

次に掲げる事項のすべてに該当するものが、この入札に参加することができる。

(1) 当該契約を誠実に締結する能力を有する者。

(2) 令和4年6月24日現在、済生会の存在する40都道府県の中に、入札資格登録を有している者。もしくは、門川町の物品調達への入札参加資格を有する者。

(3) 宮崎県又は門川町から指名停止等の措置を受けていないこと。

(4) 暴力団関係事業者等であることにより、宮崎県又は門川町が行う競争入札への参加を除外されていないこと。

- (5) 次の各号の一に該当する事実があった後、2年以上経過している者。(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)
- ①公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るための連合をした者
 - ②交渉権者が契約を結ぶこと又は履行することを妨げた者
 - ③監督又は検査の実施に当たり職員及び職員が委託した者の職務の執行を妨げた者
 - ④正当な理由がなく契約を履行しなかった者
 - ⑤契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
 - ⑥前各号に類する行為を行った者
- (6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定された者でないこと。
- (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は旧会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき更生手続開始の申立をなし又は申立がなされている者でないこと。民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をなし又は申立がなされている者でないこと。破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立をなし若しくは申立がなされている者でないこと、又は旧破産法(大正11年法律第71号)に基づき破産の申立をなし若しくは申立がなされている者でないこと。
- (8) 過去3年以内、感染症対策について実績があり、その機関から証明書を提示出来る事。また、保健所からの検査に於いて問題の無いこと。また、宮崎県済生会日向病院との取引実績があること。

4. 入札手続き等

- (1) 担当部門(問合せ先)

〒889-0692

宮崎県東臼杵郡門川町南町4丁目128番地

社会福祉法人^{恩賜}財団済生会支部 宮崎県済生会日向病院

TEL: 0982-57-4270 FAX: 0982-63-4370

担当者: 総務課 牧田 真一

E-mail youdo@hyuga.saiseikai.or.jp

※入札参加希望企業は、6月22日(水)までに担当者へ連絡を入れる事。

- (2) 落札予定者は、最低価格方式をもって決定する。
- (3) 入札者は、労務費のほか、資材費、保険料、関税等の納入に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。

- (4) 入札書は、様式1により作成し、様式2の封書に入れ封印し、郵送にて提出する。
- (5) 入札額は、消費税抜きの納品工事完了額を入札書に記載すること。
- (6) 入札書のほかに、内容（見積内訳書）、受託条件等の詳細が記載された書類を添付すること。保守サービス及び修理対応時の体制表、会社案内、経歴書、3.（2）の入札参加資格を有する事が確認できる書面等も添付すること。
- (7) 入札者は、その提出した入札書の差し替え、変更または取り消しをすることはできない。
- (8) 入札に参加しない、または該当しない場合には、入札書・入札金額欄にその旨を記載し期日までに提出すること。この場合は郵送でも可。但し、提出する際は封書に封印をして提出すること。

5. 入札の無効

次のいずれかに該当する場合の入札は無効とする。

- ①入札について不正の行為があった場合。
- ②入札書に記載した金額その他必要事項を確認しがたい場合、または、記名捺印が無い場合。
- ③指定の入札日時までに到達しない場合。
- ④入札書を2通以上提出した場合。
- ⑤他の入札者の代理を兼ね、又は、2人以上の代理をした場合。
- ⑥代理人が委任状を提示しない場合。

6. 入札の日時及び場所

(1) 入札日時

令和4年6月24日（金曜日） 16時30分

(2) 入札場所

〒889-0692

宮崎県東臼杵郡門川町南町4丁目128番地

社会福祉法人^{恩賜}財団_{財団} 済生会日向病院 外来棟2階会議室1

(3) 落札予定者の決定方法

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な入札に限る。）した者を落札予定者とする。ただし、入札の回数は2回とし、2回の入札によっても落札予定者がいない場合は、最低の価格をもって入札した者と予定価格の制限範囲内での随意契約に移行する。

(4) 契約

落札者と当院の直接契約となる。

尚、入札内容について精査が必要なため、開札時に落札予定者を決めるが、その後、本落札者決定に数日かかる事がある。

内容に不備もしくは相違が発覚した場合、次点が落札予定者となる。

(5) その他

①入札保証金及び契約保証金は免除

②入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した者は、無効とする。

③落札者は、仕様内容に関してオプション品を含めて当院と協議の上、柔軟に対応し納品すること。

入札書
(第〇回)

総額(税抜)で記入ください

入札金額 (見積金額) 税抜	一金	円
-------------------	----	---

もしくは 辞退します

入札物件名 : _____

契約場所 : 社会福祉法人 ^{恩賜}財団 済生会支部 宮崎県済生会日向病院

上記の通り入札致します。

社会福祉法人 ^{恩賜}財団 済生会日向病院

院長 林 克裕 様

- ・日付は入札日を記入ください
- ・住所～は社判でも可
- ・氏名は代表者名かつ印鑑は代表者印
- ・代理人氏名の印鑑は代理人本人の認印

令和 年 月 日

住所

名称等

氏名

印

入札者が代理人の場合 (代理人氏名

印)

入 札 書
(第 回)

入 札 金 額 (見積金額) 税抜	一金	円
----------------------	----	---

入札物件名 : _____

契 約 場 所 : 社会福祉法人 ^{恩賜} _{財団} 済生会支部 宮崎県済生会日向病院

上記の通り入札致します。

社会福祉法人 ^{恩賜} _{財団} 済生会日向病院

院長 林 克裕 殿

令和 年 月 日

住 所

事業所名

氏 名

印

入札者が代理人の場合 (代理人氏名

印)


【様式2】

入札書用封筒


入札書は以下の見本を参考にした封筒に入れ、必ず糊付け封印して提出すること。

(見本)

表

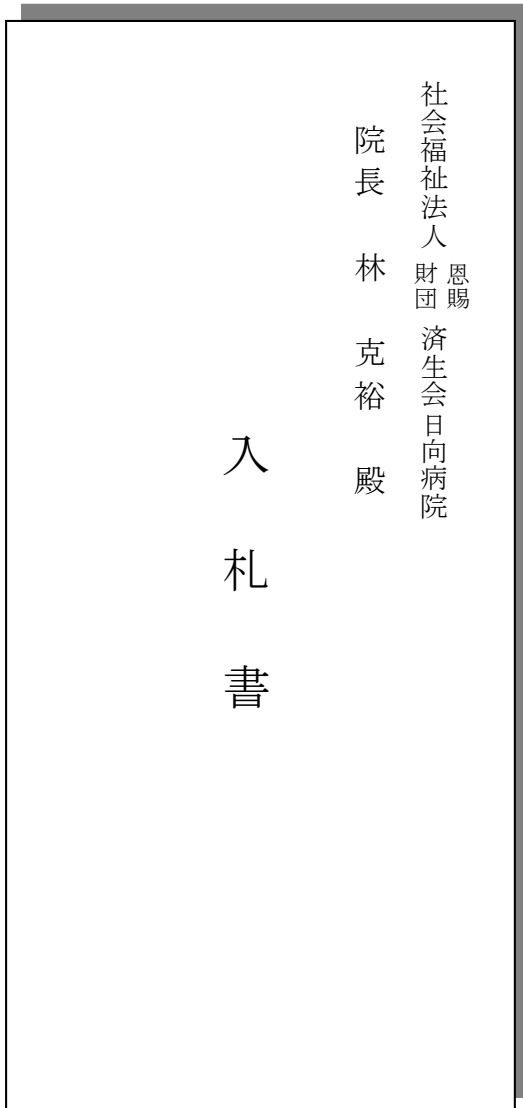

裏

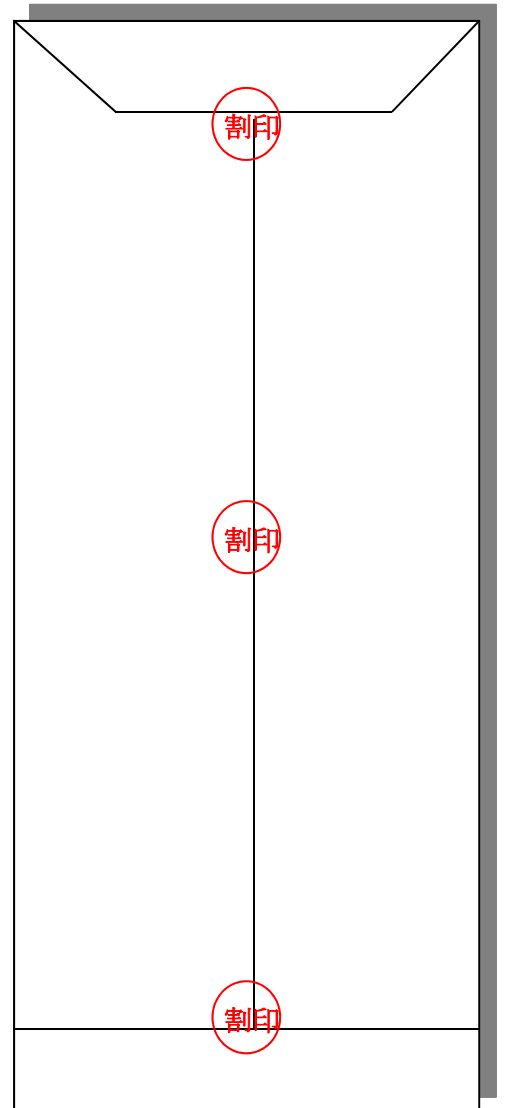

※社名等の印刷された封筒を使用すること。

委任状

社会福祉法人 ^{恩賜} 財団 済生会日向病院

院長 林 克裕 殿

私は、 _____ を代理人と定め、下記権限を委任します。

受任者使用印鑑	
---------	--

代理人の印鑑
(みとめ印)

記

1. 社会福祉法人 ^{恩賜} 財団 済生会日向病院の _____ の入札に関する一切の件

以上

令和 年 月 日

- ・日付は入札日をご記入ください
- ・住所～は社判でも可
- ・氏名は代表者名かつ印鑑は代表者印

住 所

名称等

氏 名

印

委任状

社会福祉法人 恩賜
財団 済生会日向病院

院長 林 克裕 殿

私は、_____を代理人と定め、下記権限を委任します。

受任者使用印鑑	
---------	--

記

1. 社会福祉法人 恩賜
財団 済生会日向病院の _____一式の入札に関する一切の件

以上

令和 年 月 日

住 所

名称等

氏 名

印

【仕 様 書】

- 1.件 名 非常用発電設備修繕
- 2.目 的 設置後 11 年目を迎えた非常用発電設備について、性能維持を目的とし
6 年毎点検および推奨部品、蓄電池交換を実施する。
- 3.業務場所 宮崎県東臼杵郡門川町南町 4 丁目 128 番地
宮崎県済生会日向病院 屋上発電機設置場所
- 4.履行期限 契約日から令和 5 年 3 月 31 日まで
- 5.設備概要 ガスタービン発電設備
型 式：T500SA-ACR
製造年月：2011 年 3 月
定格出力：400kW/500kVA
定格電圧：6600V
- 6.修繕内容 (1) 交換部品
- | | |
|-------------------|-----|
| ・主燃料ポンプ | 1 個 |
| ・始動用燃料ポンプ | 1 個 |
| ・燃料ノズルキット(パッキン含む) | 2 個 |
| ・燃料制御装置(E F C) | 1 個 |
| ・テープヒータ | 1 式 |
| ・オイルミストゴムホース | 1 個 |
| ・圧力スイッチ | 1 個 |
| ・潤滑油圧力計 | 1 個 |
| ・潤滑油温度計 | 3 個 |
| ・圧縮機圧力計 | 2 個 |
| ・エキサイタ | 2 個 |
| ・点火プラグキット(パッキン含む) | 2 式 |
| ・カップリングラバー | 1 個 |
| ・排気温度センサー | 2 個 |
| ・ピックアップ(回転用・制御用) | 3 個 |
| ・リレー基板 | 1 個 |

- ・セルモータ(N o.1) 1 個
- ・セルモータ(N o.2) 1 個
- ・始動用蓄電池(12 個) 1 式
- ・制御用蓄電池(2 個) 1 式

(2) 特殊点検

- ・エンジン内部ボアスコープ点検
- ・燃料流量圧力計測調整(X-Y レコーダー使用)
- ・潤滑油性状分析

7.保証期間 納入後 1 年間は、通常の使用により故障した場合は無償対応に応じること。

- 8.一般事項
- (1) 点検整備中は対象設備に精通した専門技術者を派遣して、カワサキ
 - ・ガスタービン発電設備保守・整備技術者 2 級以上を責任者とする。
 - (2) 機器の搬入、据付け、配線に必要な役務・費用を含むこと。
 - (3) 病院に支障が無いよう実施工程表を計画し、担当者の承認を得ること。
 - (4) 作業終了後は速やかに報告書を提出すること。(2 部)
 - (5) 1 年毎点検の項目は保守点検業務に含む為、対象外とする。
 - (6) 本仕様以外に疑義が生じた際は、担当者と打ち合わせすること。